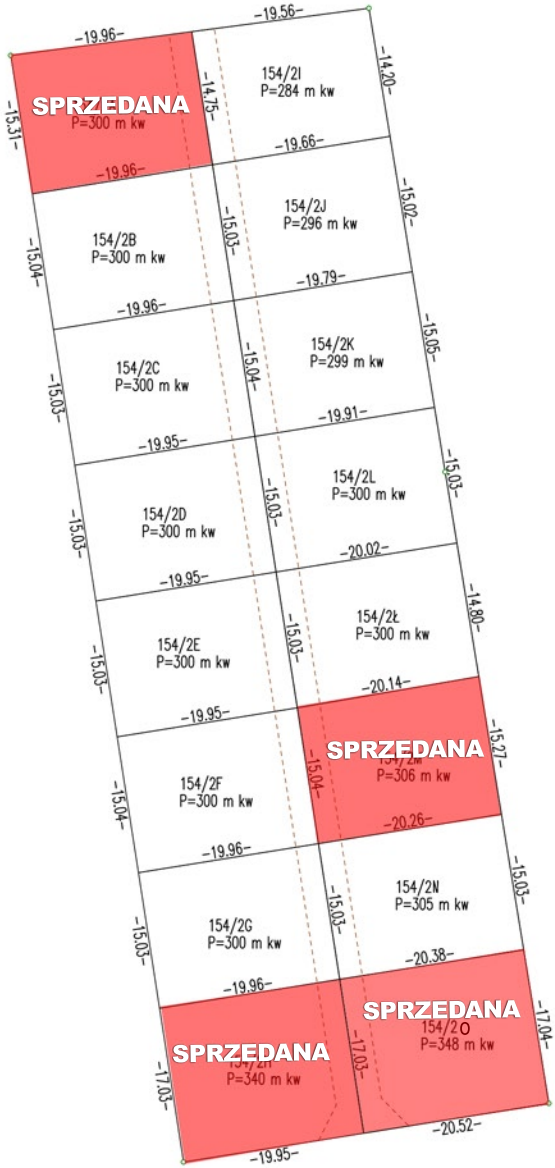
SPRZEDANA
P=300 m kw
154/2I
P=284 m kw
154/2B
P=300 m kw
154/2J
P=296 m kw
154/2C
P=300 m kw
154/2K
P=299 m kw
154/2D
P=300 m kw
154/2L
P=300 m kw
154/2E
P=300 m kw
154/2Ł
P=300 m kw
SPRZEDANA
P=306 m kw
154/2F
P=300 m kw
154/2N
P=305 m kw
154/2G
P=300 m kw
SPRZEDANA
154/2O
P=348 m kw
SPRZEDANA
P=340 m kw
-19.96-
-19.56-
-14.20-
-15.31-
-14.75-
-19.66-
-15.02-
-15.04-
-15.03-
-19.79-
-15.05-
-15.03-
-15.04-
-19.91-
-19.95-
-15.03-
-15.03-
-15.03-
-20.02-
-14.80-
-15.03-
-15.03-
-20.14-
-15.27-
-15.04-
-15.04-
-20.26-
-19.96-
-15.03-
-15.03-
-15.03-
-20.38-
-19.96-
-17.04-
-17.03-
-17.03-
-20.52-
-19.95-